



OD-356 PROJ. SZAFKA OŚWIETLENIOWA

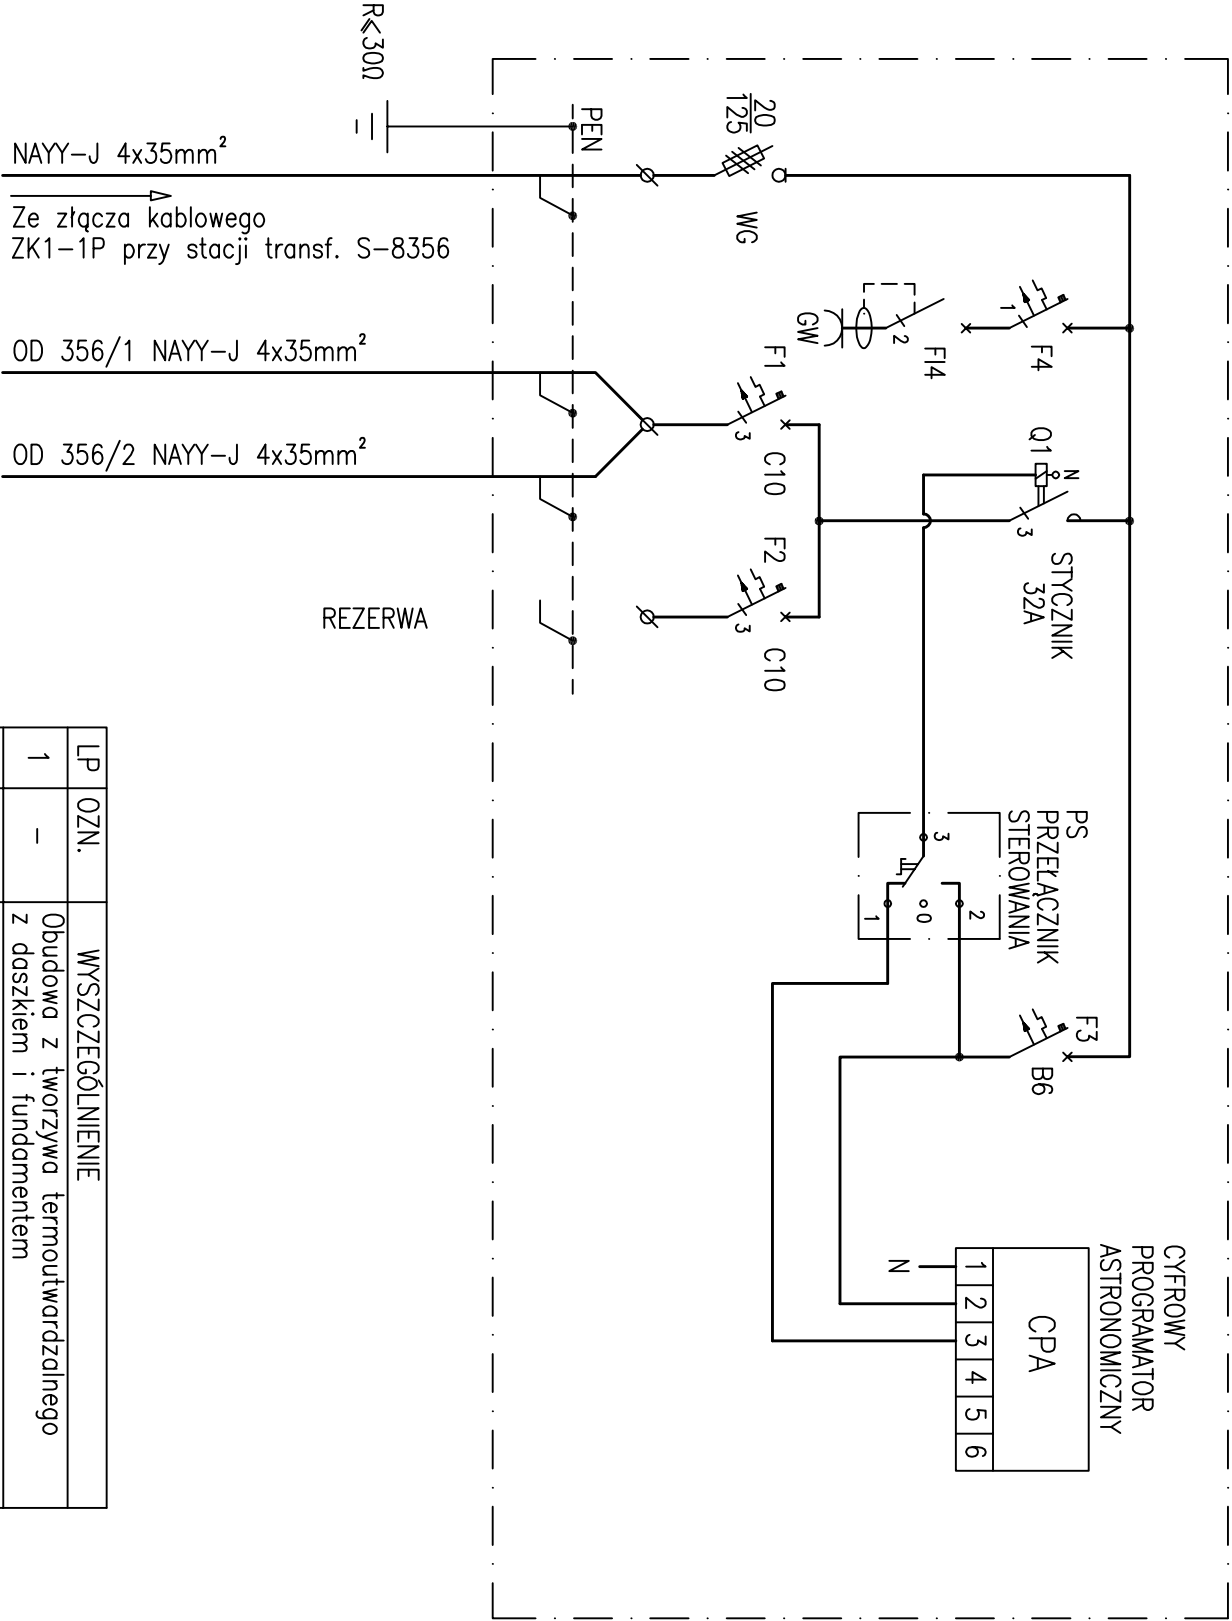

LP	OZN.	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	–	Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego z daszkiem i fundamentem
2	WG	Rozłącznik bezpiecznikowy 3–bieg. 125A
3	Q1	Stycznik 3–bieg. 32A z cewką 250V 50Hz
4	F1;F2	Wyłącznik nadmiarowoprądowy 3–bieg. o charakterystyce C10
5	F3	Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1–bieg. o charakterystyce B6
6	F4	Wyłącznik nadmiarowoprądowy 1–bieg. o charakterystyce C10
7	CPA	Cyfrowy programator astronomiczny
8	PS	Przełącznik sterowania 1–bieg. 10A, 250V 3–położeniowy
9	GW	Gniazdo wtyczkowe 2–bieg.+PE 16A n/t IP44
10	F14	Wyłącznik różnicowoprądowy 25A, 2–bieg. ΔI=0,03A



SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA
TN-C-S

"TMG" Tomasz Grześkowiak



ul. Geodetów 43/7, 65-339 Zielona Góra
tel. +48 606-62-92-88

Obiekt: Przebudowa ul. Ślaskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego
do ul. Smoczyka w Żarach

Nazwa rysunku: SZAFKA OŚWIETLENIOWA OD-356

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data i podpis
Projektant	inż. Wacław Obiński	153/78/Zg	11.2018